



PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIĄGU Z RUR PVC

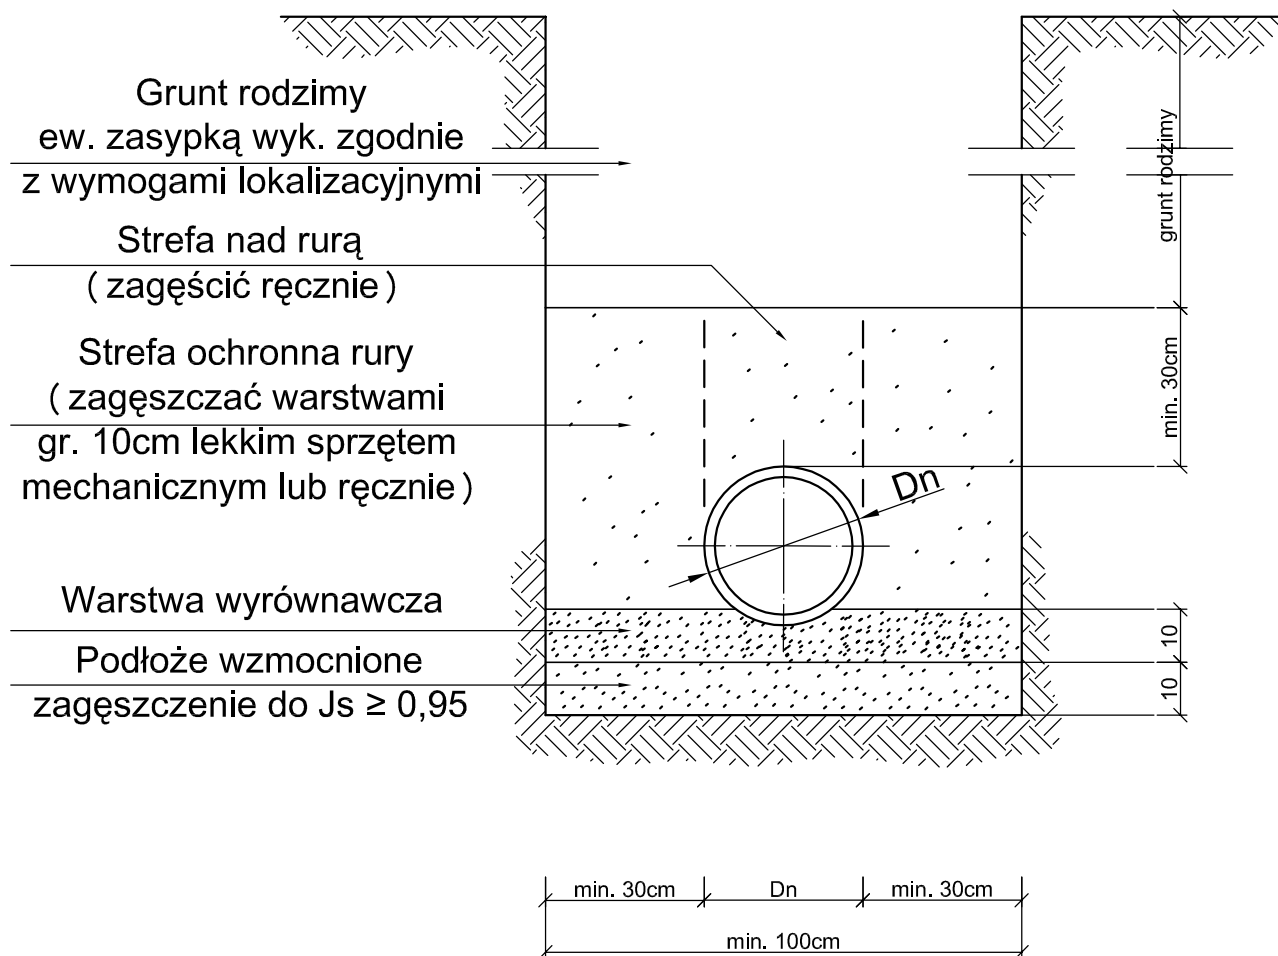

UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych (gliny, ropy), piasek ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

Biurowo projektowe					
 Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR" Inż. Włodzisław Kamiński					
08-110 Stedice, ul. Okrężna 55 tel./fax +48(25) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl					
OBIEKT	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ z PRZYŁĄCZAMI w m. DROP, MODECIN, RADOSZYNA, JACZEWEK, gmina DOBRE				
LOKALIZACJA	miejscowość Drop, Modecin, Radoszyna, Jaczewek, gmina Dobre, powiat miński				
INWESTOR	GMINA DOBRE 05-307 DOBRE ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1				
Zespół projektowy	Imię, nazwisko nr Upr.	branża	podpisy		
PROJEKTANT	inż. Włodzisław Kamiński 13/Wa/72	sanitarna			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Koźluk	sanitarna			
SPRAWDZAJĄCY	mgr Inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna			
NAZWA RYSUNKU					
PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU					
Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	2009r.	schemat	15