SCHEMATY PRZYĞŁ CZY WODOCIŁ GOWYCH

PrzygŃcze wodociŃgowe typ SW+A lub SW+C

PRZEKRč J D-D

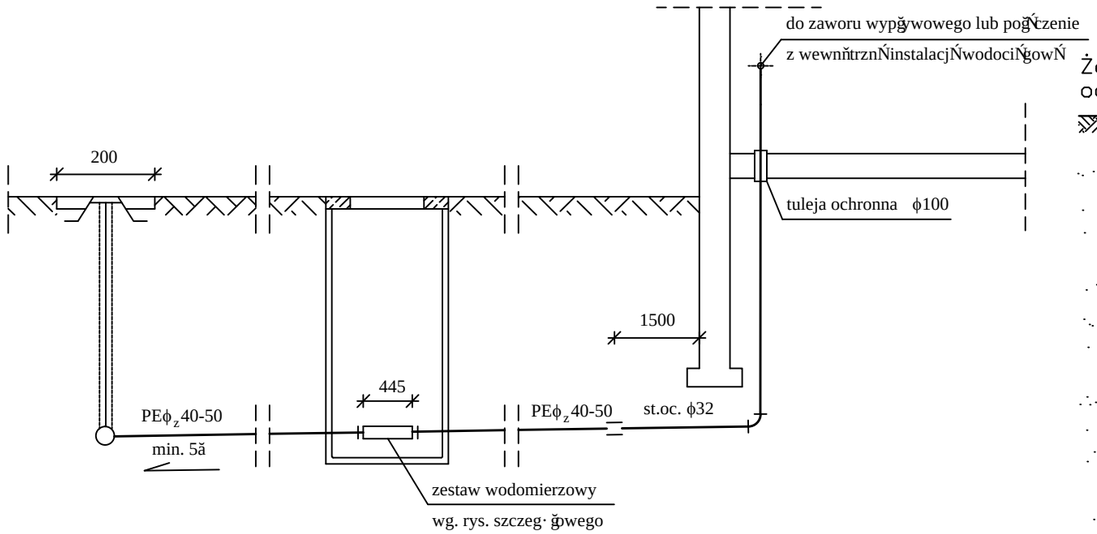

RZUT

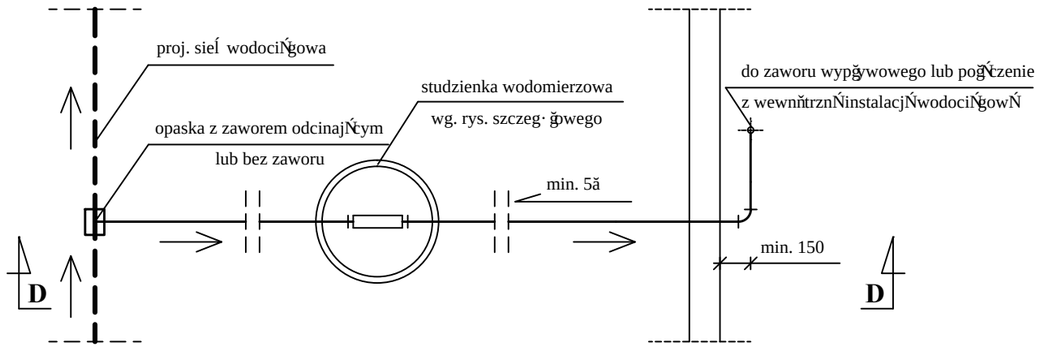

ZESTAW WODOMIERZOWY

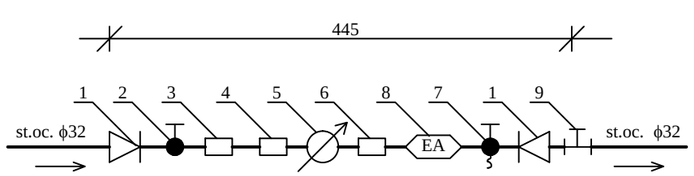

STUDZIENKA WODOMIERZOWA DLA WODOMIERZY SKRZYDEĞKOWYCH

Zwieączenie z wąazem żeliwny B125

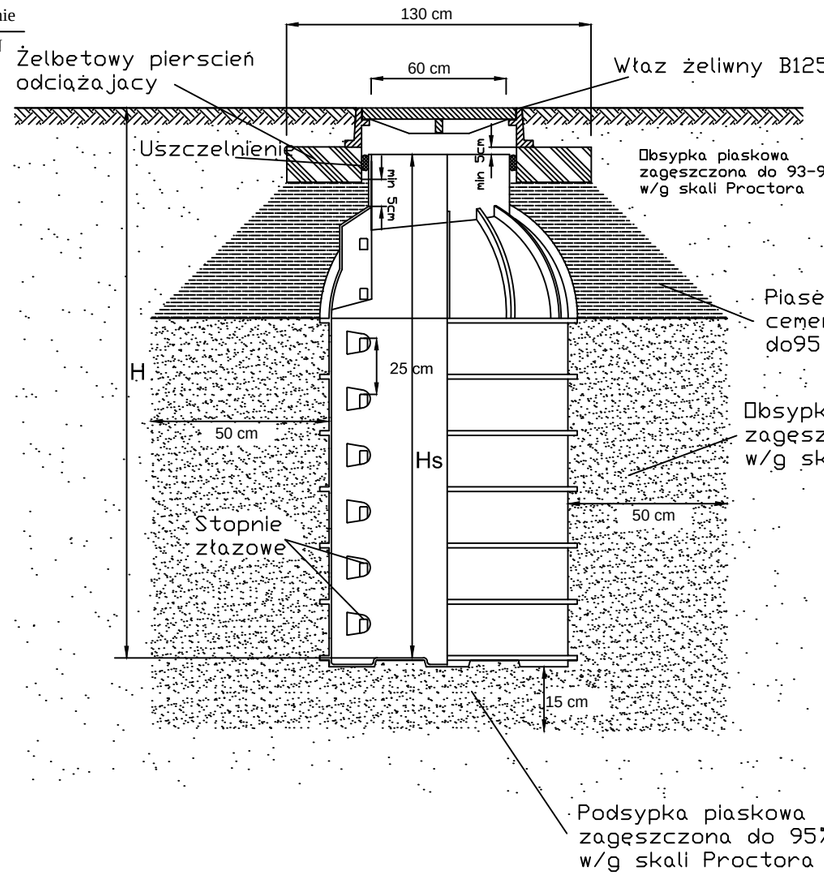

Zwieączenie z lekką pokrywą polietylenową

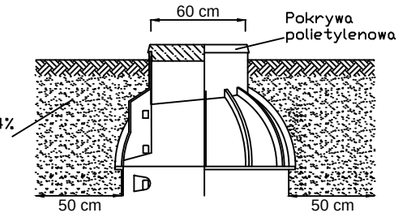

wg rozwiązania firmy Roto-Tech

ZESTAWIENIE KSZTAĞTEK WODOCIAGOWYCH

ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

L.p.	Wyszczegğlnienie	IloŚĆ	Nr normy / katalog
1	ZgŃczka zwňŻkow ϕ32x20	2	PN-66/H-75005
2	Zawğr przelotowy	1	PN-66/H-75005
3	GŃcznik mosiňŻny z dğugim gwintem ϕ20	1	PN-67/H-74392
4	Przeciwnakrňtka	1	PN-66/H-75005
5	Wodomierz ϕ15 Q=3m3/h lub ϕ20 Q=5m3/h	1	katalog producenta
	GŃcznik wod. ϕ20 szt. 2		
	Nakrňtki szt. 2 kpl.		
	Uszczelki szt. 2		
6	ZgŃczka rğwnoprzelotowa ϕ20	1	PN-66/H-75005
7	Zawğr przelotowy z kurkiem spustowym ϕ15	1	PN-66/H-75005
8	Zawğr zwrotny antyskaŻeniowy EA ϕ20	1	katalog producenta
9	Trğjnik stalowy ocynkowany ϕ32x25	1	PN-67/H-74392

BIURO NADZORÓW I DOKUMNETACJ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH - STEFAN STRĄK	
Obiekt: Wodociąg grupowy "Dobre"	
Zadanie: Sieć wodociągowa z przyłączami w m.Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka	
Projektował: Krzysztof Kruk Upr.GT.4224/14/13/81	Skala –
Opracował: Stefan Strąk Upr.GP.7342/101/74/94	Nr rys. 18