


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIĄGU Z RUR PVC

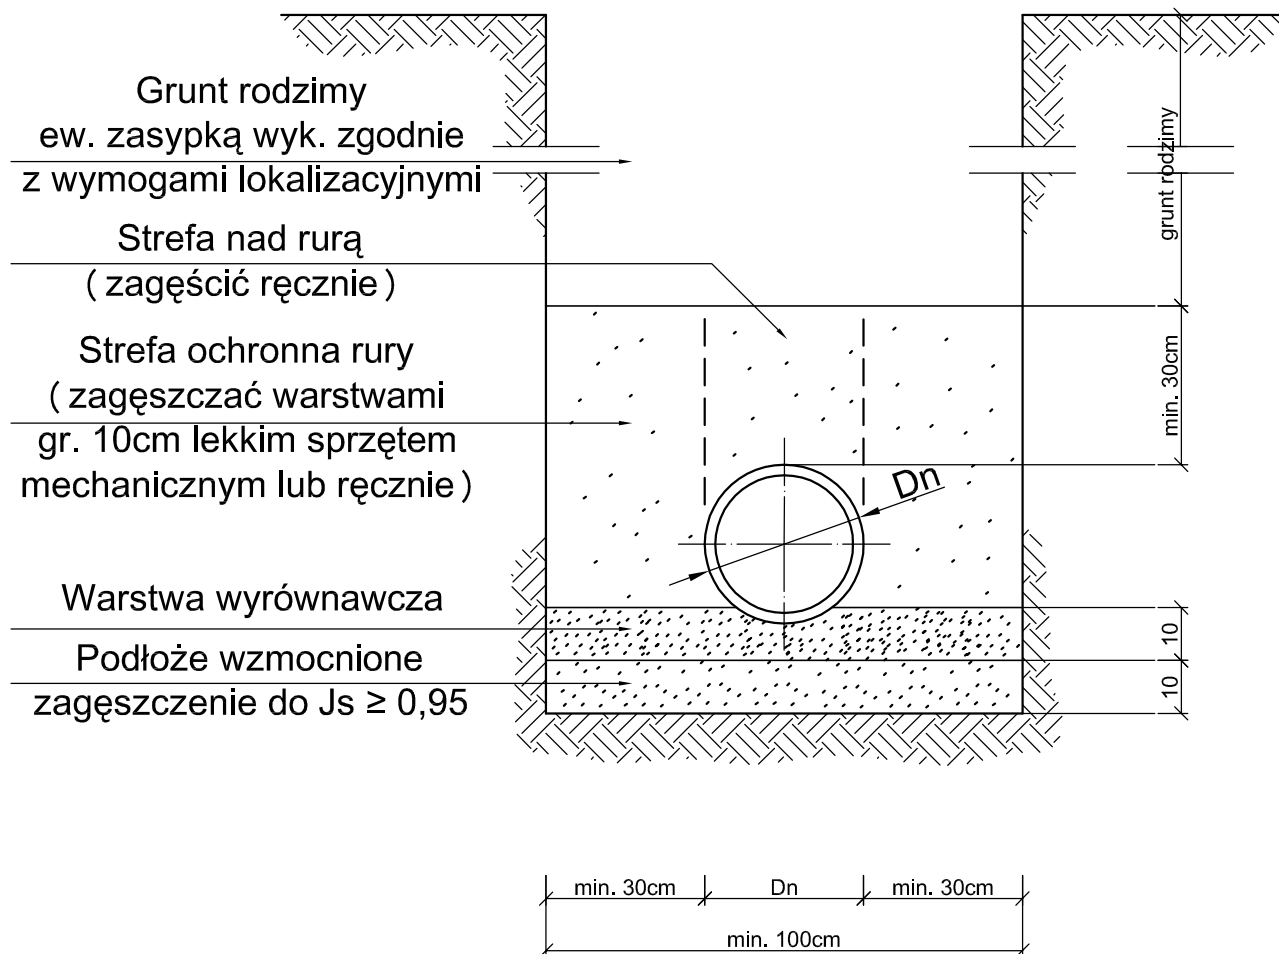

## UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych (gliny, ily), piask ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

**Projekt** Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji  
"PROJEKTOR"  
Inż. Włodzimierz Kamiński

08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55  
tel./fax +48(25) 633 91 44  
e-mail: bp\_projektor@o2.pl

### OBIEKT

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ  
z PRZYŁĄCZAMI w m. WÓŁKA KOBYLAŃSKA I  
RUDA PNIEWNIK, gmina DOBRE - ETAP I

### LOKALIZACJA

miejsowość Wólka Kobylańska i Ruda  
Pniewnik gmina Dobrze, powiat miński

### INWESTOR

GMINA DOBRE  
05-307 DOBRE  
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ, NAZWISKO NR UPR.	BRANŻA	PODPISY
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Koźluk MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	

### NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	2014r.	b.s.	<b>8</b>