


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIĄGU Z RUR PE

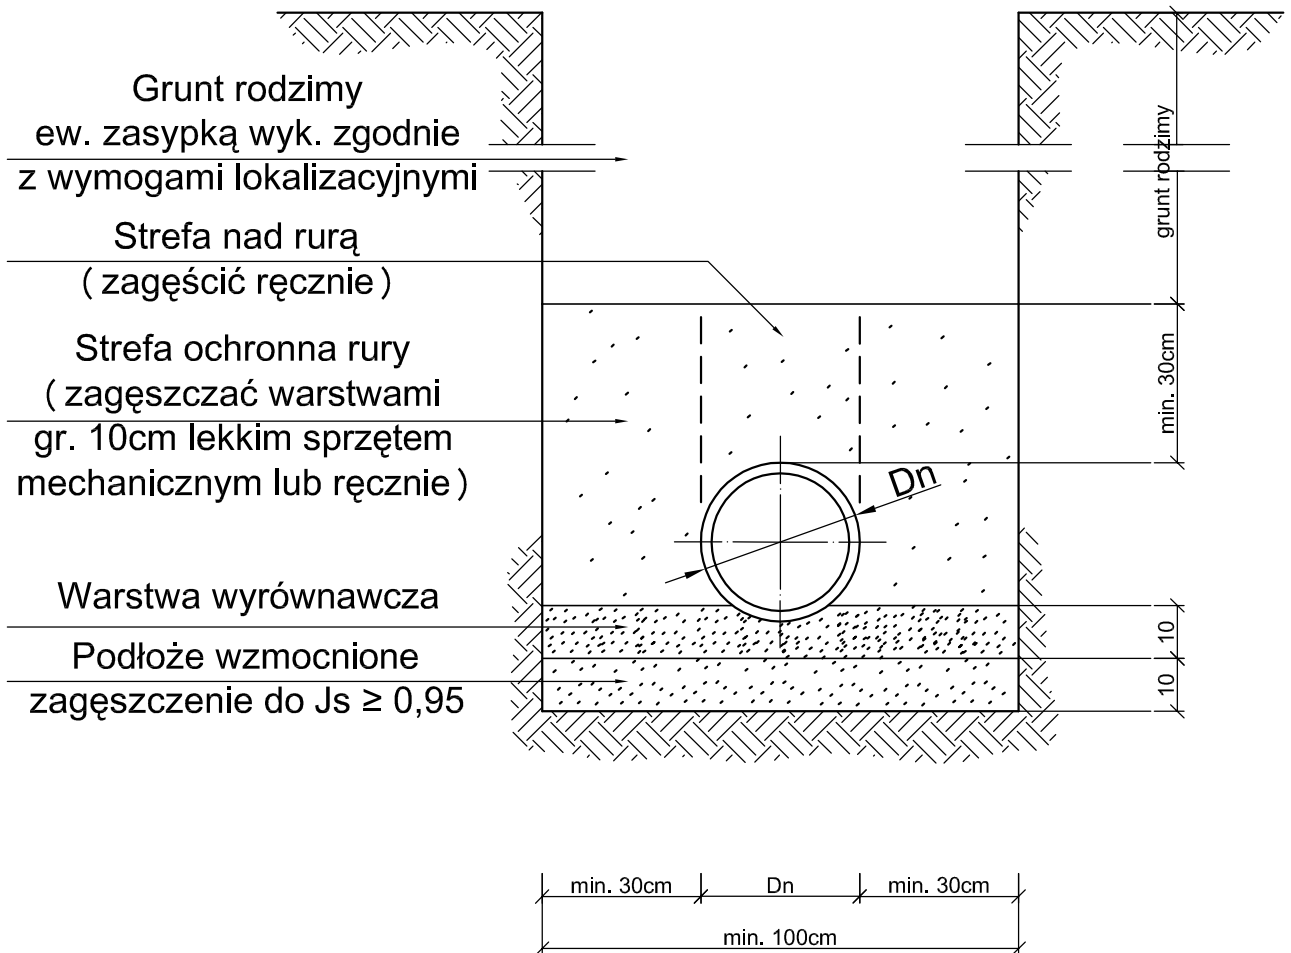

UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu przewodu grunt ów spoistych (gliny, ily) , piasek ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
"PROJEKTOR"
Inż. Włodzimierz Kamiński

08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55
tel./fax +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY
STACJI PODNIESIENIA CIŚNIENIA
W SIECI WODOCIĄGOWEJ

LOKALIZACJA RUDZIENKO, gmina Dobre,
powiat miński

INWESTOR GMINA DOBRE
05-307 DOBRE
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIE, NAZWISKO NR UPR.	BRANŻA	PODPISY
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Koźluk MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	2015r.	schemat	5