

KAMERY ZEWNETRZNE (typ bullet) POE x11
KABEL: UTP KAT.5e 4x2x24 AWG





Kz 1 Kz 2 Kz 3 Kz 4 Kz 5 Kz 6 Kz 7 Kz 8 Kz 9 Kz 10 Kz 11


KAMERY WEWNETRZNE (typ dome) POE x9
KABEL: UTP KAT.5e 4x2x24 AWG



Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 Kw 5 Kw 6 Kw 7 Kw 8 Kw 9

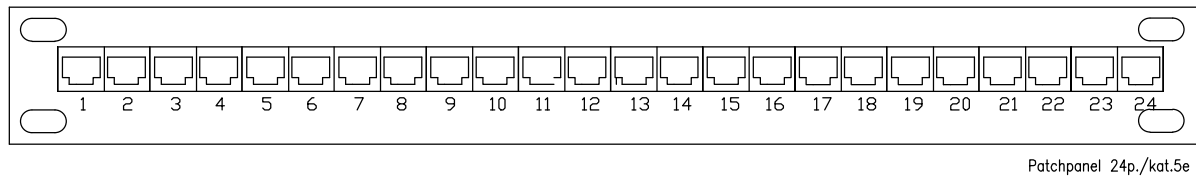
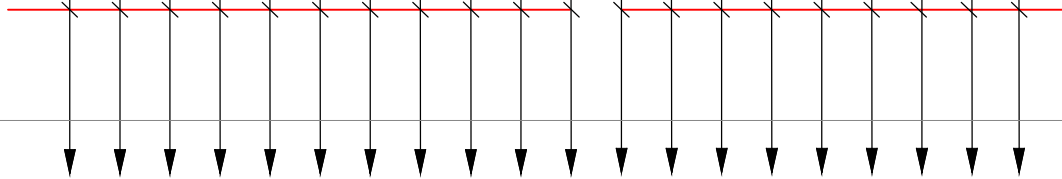


20 x Patchcord UTP-Kat.5e

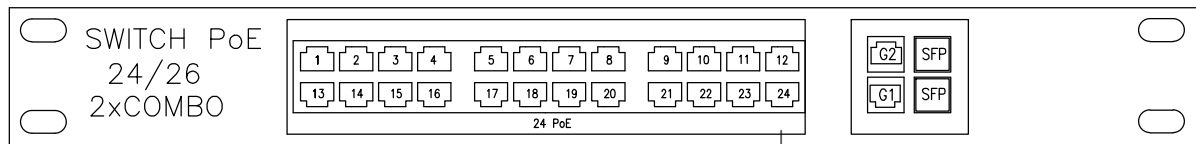


2 x Patchcord UTP-Kat.6

do sieci ethernet LAN/WAN

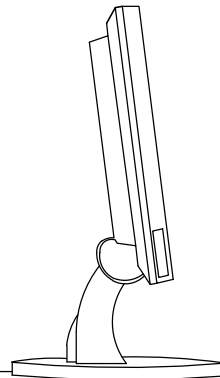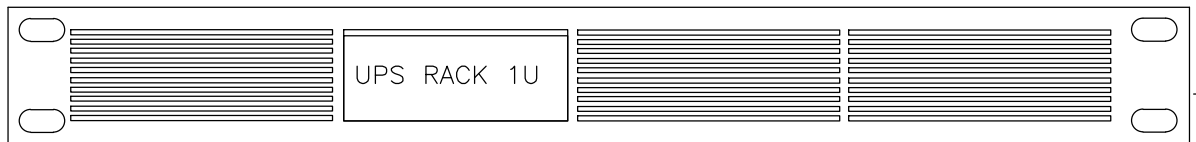

Monitor 22"
podgląd kontrolny

Szafa rack 9U 19" CCTV
sekcja urządzeń
SYSTEMU
KONTROLI DOSTĘPU
SERWEROWNIA pom. 1/119

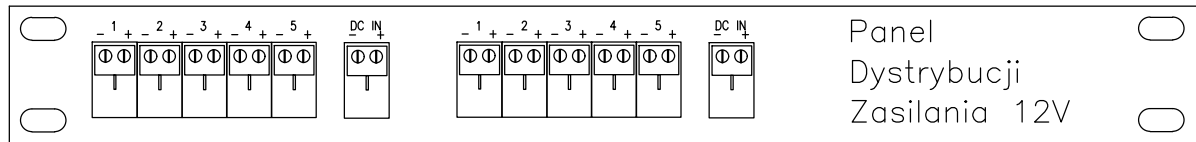

6x patchcord



ZASILANIE 230V UPS
Listwa zasilająca rack 19" pozioma 6 gniazd E wtyk C14

Szafa rack 19" 12U 600x600,
wisząca, z szybą, jednosekcyjna.
Główny Punkt Dystrybucji CCTV
SERWEROWNIA pom. 1/119



Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre		Rys. PW-T-06
Adres budowy: Dobre ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1, 1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		12.2020
Przedmiot rysunku	Schemat szaf dystrybucyjnych instalacji CCTV i KD	
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektoenergetyczne bez ograniczeń		Sprawdzający: