



LEGENDA:

1. *Tašma ostrzegawcza*
2. *Przewód lokalizacyjny*
3. *Rura przewodowa Ø40 PE*

| Grunt rodzimy |
|------------------------------------|
| wskaźnik zagęszczenia $I_s > 0,95$ |
| Obsypka piaszkowa gr. 10 cm |
| wskaźnik zagęszczenia $I_s > 0,95$ |
| Podsyпка piaszkowa gr. 10 cm |
| wskaźnik zagęszczenia $I_s > 0,95$ |

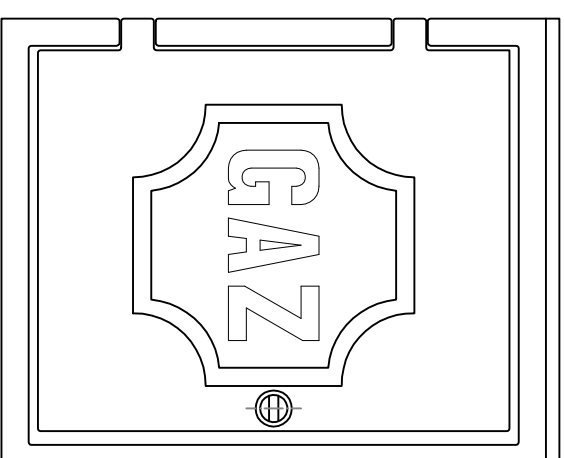

Szafka na węzeł
redukcji-pomiarowy
z gazomierzem o rozstawie
130mm.
Reduktor firm: INTERGAZ,
MESURA, TARTARINI, ALSI.
Przepustowość do 10 m³/h.
Przyłącze gazu średniego
ciśnienia

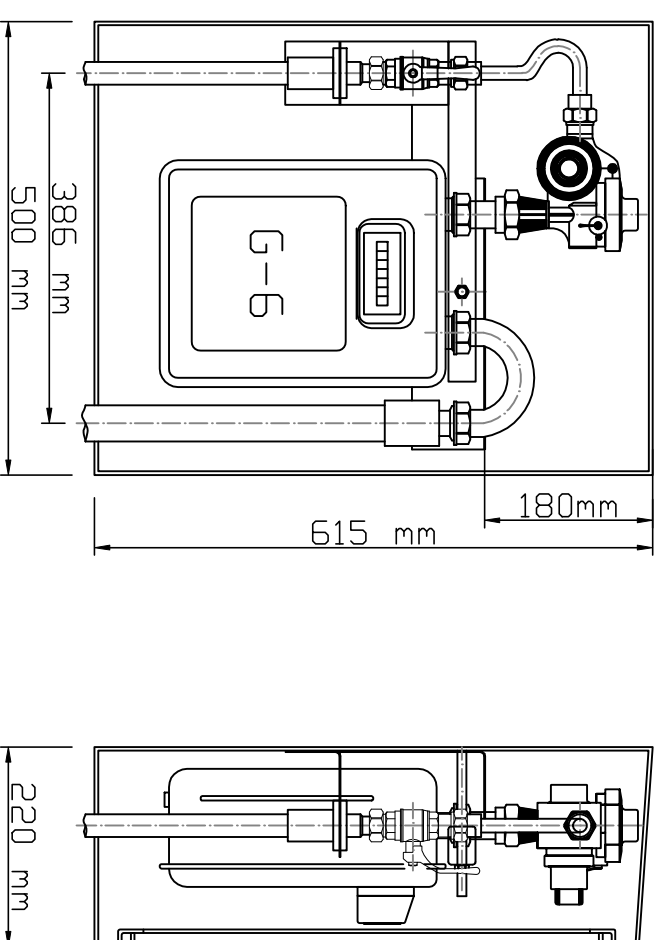

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre | | Rys. S9 | |
| Adres budowy: Dobrze ul. Kościuszkzi 1, dz. 1261/1, 1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006 | | 1:100 12.2020 | |
| Przedmiot rysunku Schemat szafki gazowej typu 2 i przekrój przez wykop | | | |
| Projektant: spec. sanitarna mgr inż. Jarosław Sikora Upr. MAZ/0467/POOS/05 MAZ/IS/0280/06 | Projektant: | Sprawdzający: spec. sanitarna mgr inż. Mariola Sikora Upr. MAZ/0166/POOS/09 MAZ/IS/0483/09 | |