


SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA - KLATKA SCHODOWA K1

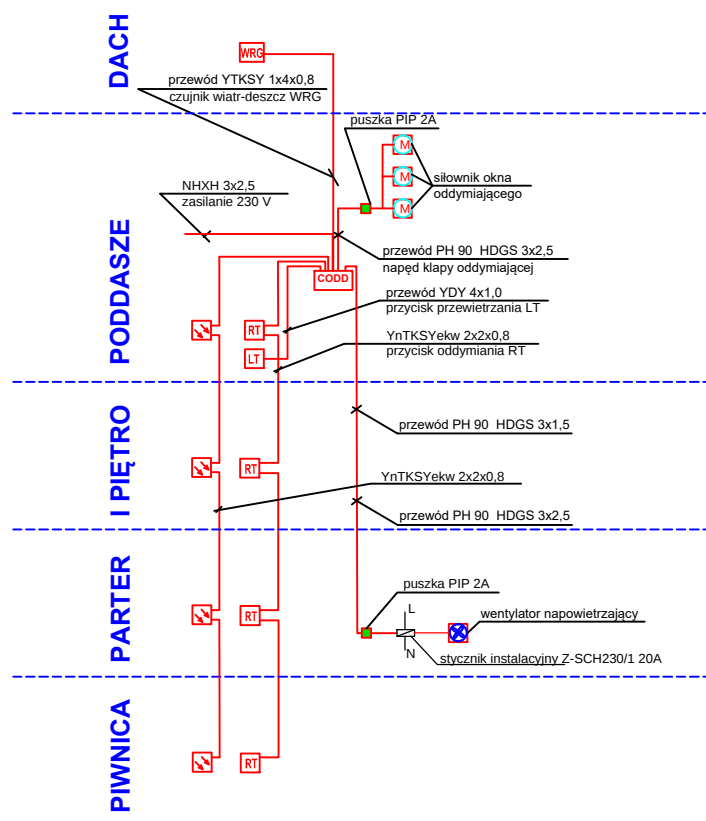

-  Optyczna czujka dymu
-  Przycisk oddymiania RT
-  Przycisk przewietrzania LT
-  Siłownik klapy/okna oddymiającego/napowietrzającego
-  Centrala oddymiania
-  Centrala elektrotrzymaczy
-  Przycisk zawalniający elektrotrzymacze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		 PROBUD - Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj	
		Obiekt:	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem - Segment A
		Adres:	ul. Szkolna 3, Dobrze, Gmina Dobrze, Powiat Mińsk Maz., działki nr ewid. 884, 885, 886/2
Nazwa rysunku:		Investor:	Gmina Dobrze ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobrze
Schemat ideowy instalacji oddymiania - klatka schodowa K1		Skala:	_____
PROJEKTANCI		Nr upraw.	Podpis
Projektował: mgr inż. Janusz Kurdej		OPL/0309/POOE/07	
Sprawdził: mgr inż. Leszek Tarnogrodzki		OPL/0310/PWOW/07	
Opracował: inż. Stanisław Kurdej			
			Data 11.2021 r.
			Nr rys. E5